


PRZEKRÓJ A-A

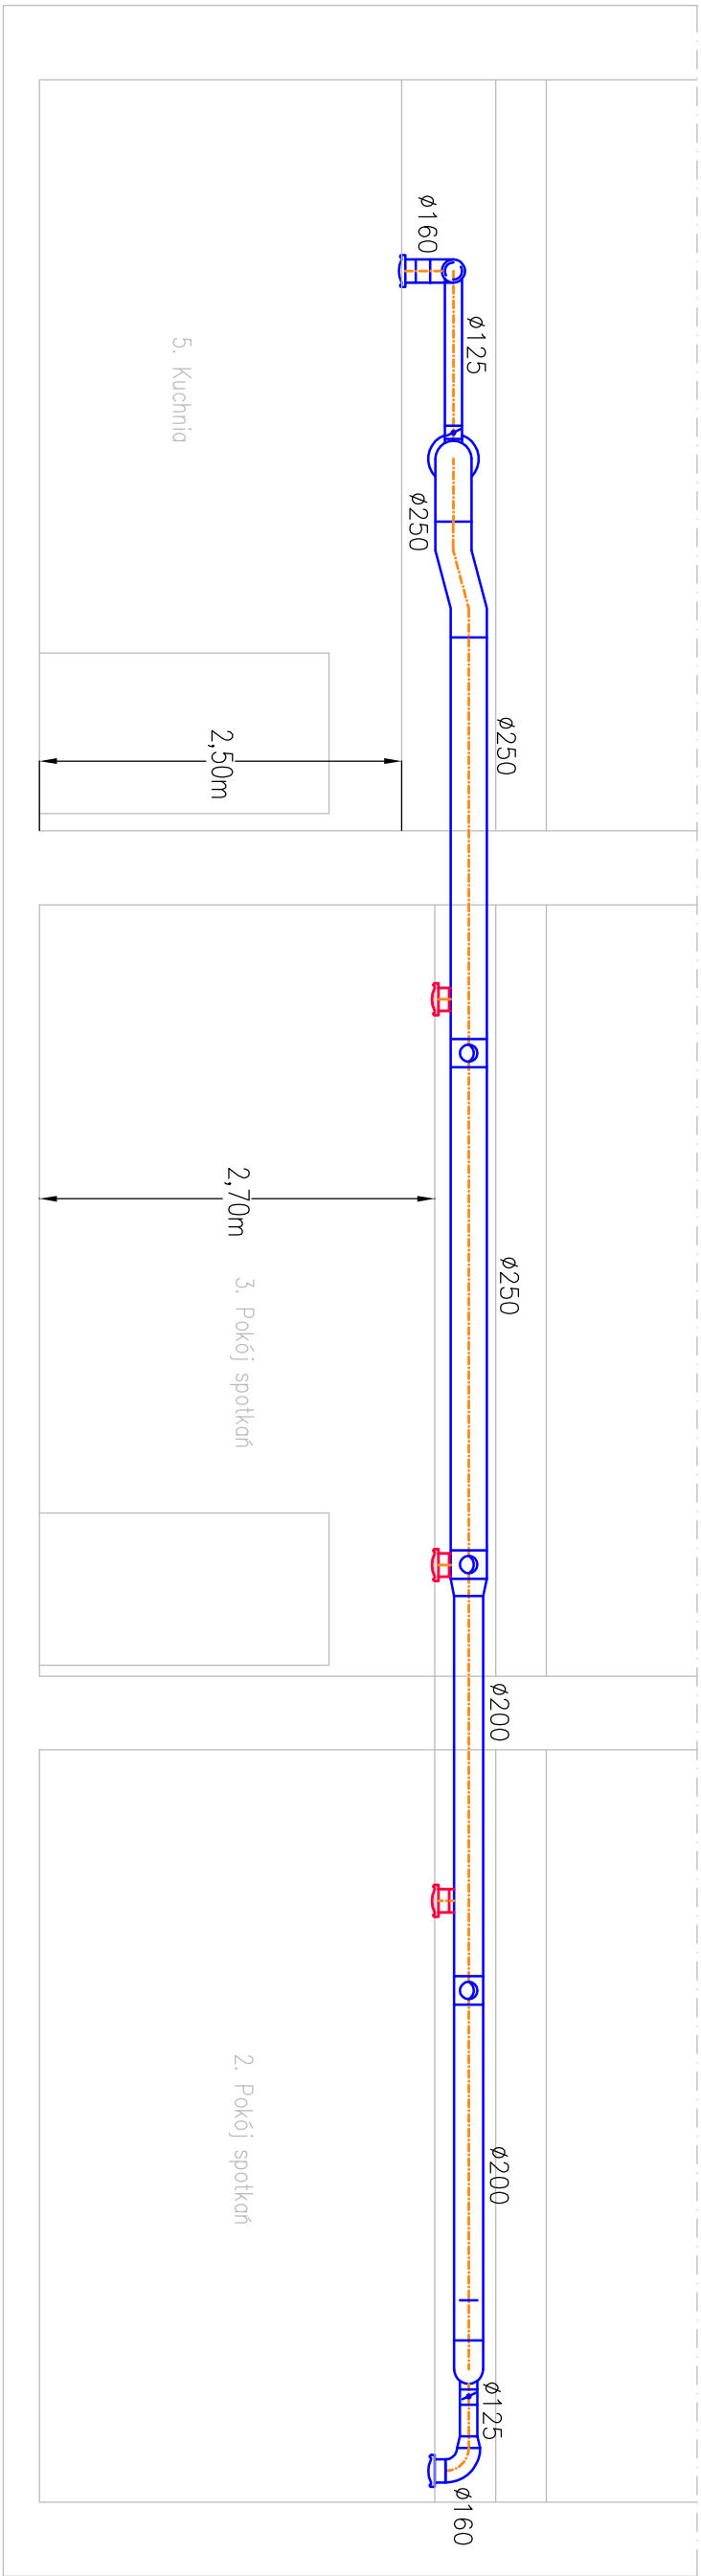

PRZEKRÓJ B-B

- Uwagi:
1. Czynniki sterujące należy doprowadzić do otworu określonego tak, aby zapewnić łączność.
 2. W trakcie budowy należy sprawdzić możliwości montażu części pod względem konstrukcyjnym. W przypadku braku możliwości wykonania części o wymiarach otworu określonego należy skontaktować się z projektantem w celu ustalenia alternatywnej możliwości wykonania otworu.
 3. Należy zapewnić odpowiednią izolację termiczną i akustyczną.
 4. Wszystkie kanały wykonane z rur sztywno o podciężeniach na szczelność i izolację według projektu o gr. 40mm na płaszczyznach z łbówkami.
 5. Na rzucie i wycieku powietrza stosować urządzenia filtrujące o str. 160mm ze wyłaskiem pomieszczenia WC, gdzie można zastosować urządzenia o str. 120mm.

- LEGENDA:
- powietrze świeże
 - powietrze nawiewane
 - powietrze wywiewane
 - powietrze zużyte

WENTHAX GRZEGORZ KOŁODZIEJ ul. Wolna 4, 63-400 Włocławek, NIP: 244-134-882, REGON 36191441 wenth_max@wp.pl, Tel. 601-154-118	
Objekt:	KLUB SENIORA WIGOR
Lokalizacja:	ul. Bochenka 12, 55-100 TRZEBNICA
Inwestor:	GMINA TRZEBNICA PŁ. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 1, 55-100 TRZEBNICA
Temat:	Przekój A-A I B-B Wentylacja mechaniczna
PROJEKTANT:	mgr inż. Wiesław Wenc UAN – 7342-112/92
OPRACOWANIE:	mgr inż. Grzegorz Kołodziej